



# 赤外線遮蔽酸化チタン TITANIX JR-1000

JR-1000による遮熱効果の実証：建築塗料


## ○ 表面温度の比較(サーモグラフ)

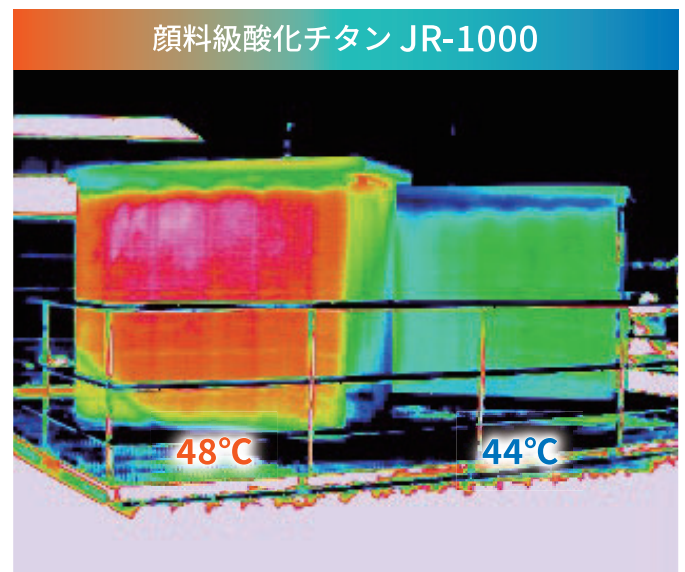

## ○ 内部温度の比較

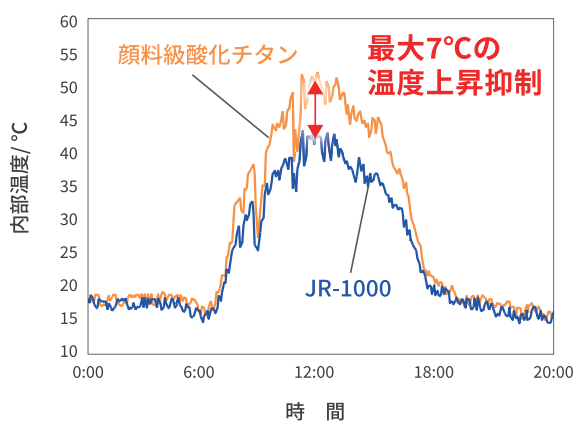

## ○ 消費電力の比較

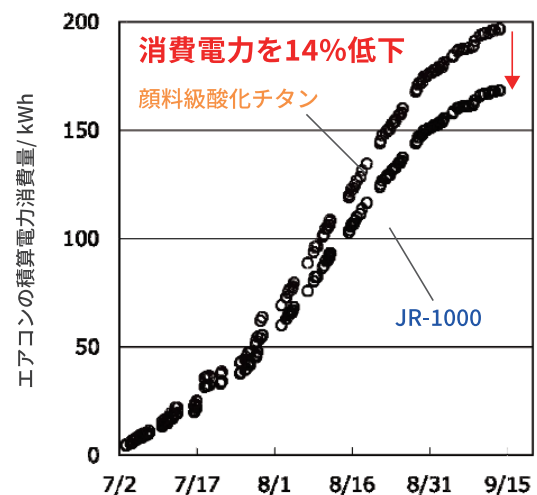

### 消費電力試験の条件

建造物：倉庫(断熱材なし)  
エアコン設置：倉庫内部

エアコン稼働状況：28°C設定、24時間稼働  
試験期間：約2.5ヶ月